

Notas de instalação para separadores óleo-água SEPURA™

Para sistemas de ar comprimido até 16 bar


Instale a unidade num piso firme e nivelado, sem gelo e fora da luz direta do sol.

Ou ligue todos os drenos de condensado para um único tubo coletor que drene para o separador, ou ligue individualmente (como se mostra) ao bloco de ligação na unidade SEPURA™, dependente da disposição específica do seu local

Conduza a descarga até ao dreno de águas residuais (esgoto) assegurando haver boa "queda", fluxo desentupido e nenhuma possibilidade de sifonagem.*

NÃO junte óleo usado etc. ao separador – não está desenhado para tal fim.

Substitua o kit de manutenção (conjunto de filtro) pelo menos anualmente ou com mais frequência se for recomendado pelo seu fornecedor.

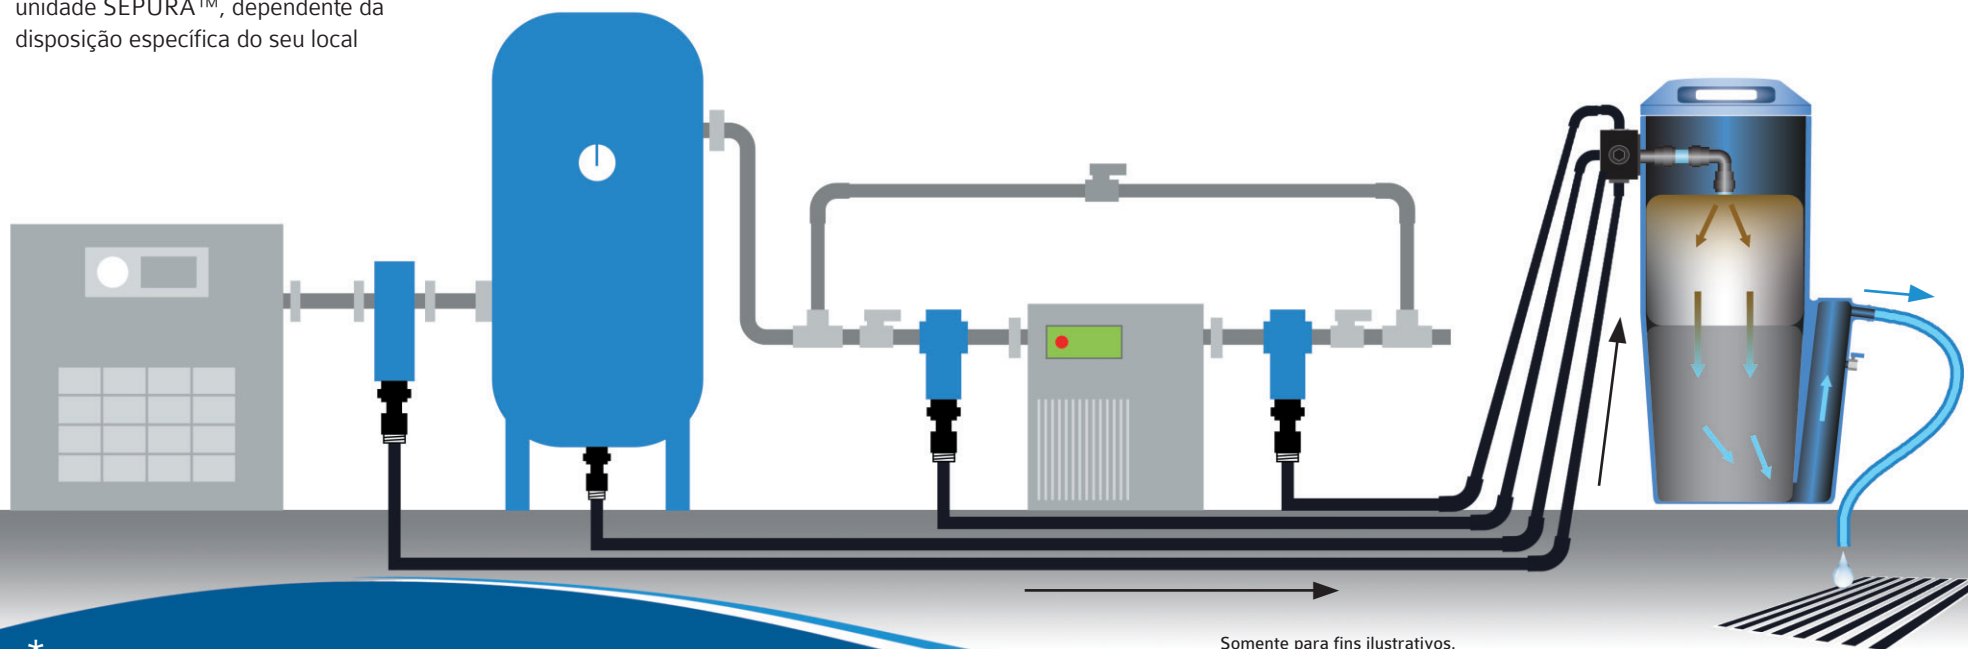

Somente para fins ilustrativos.
Não está à escala nem representa quaisquer produtos ou marcas específicas.

* **É RECOMENDADO** conduzir até a um esgoto de águas residuais. É da responsabilidade do utilizador assegurar a legalidade das descargas na sua área e garantir verificações semanais do desempenho dos separadores.